

2023 m. kovo 24 d. 10.00 val. darbotvarkė:
SENAMIESČIO G. 113 žemės sklype

Papildoma informacija: vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 10 dalimi, želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvadą dėl saugotinių želdinių pašalinimo būtinybės privaloma gauti, kai savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose arba ne savivaldybės valdomoje valstybinėje žemėje ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos 10 ar daugiau saugotinių želdinių, viešuosiuose atskiruosiuose želdynuose augančius saugotinius želdinius.

Darbotvarkės klausimai:


1. UAB „Panevėžio energija“ atstovas pateikė prašymą šalinti 14 vnt. medžių, kurie LR Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 priskiriami saugotiniams (1 lentelė). Prašyme įvardinta medžių šalinimo priežastis – „teritorijoje planuojami nauji želdiniai, nes augantys medžiai yra sergantys, pasvirę ir grėsmę keliantys žmonėms ir pastatams.“

Senamiesčio g. 113 žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, kuriame saugotiniams yra priskiriami 20 cm ir didesnio skersmens eglės, kaštonai (nutarimu patvirtinto priedo „Saugotinių medžių ir krūmų kriterijai“ 6 punktu,

ŠALINAMŲ ŽELDINIŲ ŽINIARAŠTIS

Želdyno(objekto) pavadinimas	Medžio Nr. plane	Mežio rūšis	Kiekis, vnt.	Amžius, m.	Aukštis, m	Diametras, cm	Medžių būklė	Reikalingos tvarkymo priemonės	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AB„PANEVĖŽIO ENERGIJA“ teritorija	1	Dygio eglė/ Picea pungens	1	29	12	0.40	2	šalinti	pažeistos kinivarpu
	2	Dygio eglė/ Picea pungens	1	29	12.5	0.45	2	šalinti	pažeistos kinivarpu
	3	Dygio eglė/ Picea pungens	1	29	12	0.33	2	šalinti	pažeistos kinivarpu
	4	Dygio eglė/ Picea pungens	1	29	12	0.45	2	šalinti	pažeistos kinivarpu
	5	Dygio eglė/ Picea pungens	1	29	12.5	0.34	2	šalinti	pažeistos kinivarpu
	6	Paprastasis kaštonas/Aesculus hippocastanum	1	18	11	0.25		Galima perkelti į kitą vietą	Sudėtinga perkelti į kitą vietą nepažeidus šaknų ir komunikacijų
	7	Dygio eglė/ Picea pungens	1	29	12.5	0.38	2	šalinti	pažeistos kinivarpu
	8	Dygio eglė/ Picea pungens	1	29	12.5	0,36	2	šalinti	pažeistos kinivarpu
	9	Dygio eglė/ Picea pungens	1	29	12	0.32	2	šalinti	pažeistos kinivarpu
	10	Dygio eglė/ Picea pungens	1	29	12.5	0.35	2	šalinti	pažeistos kinivarpu
	11	Paprastoji eglė/Picea abies	1	25	8	0.23	3	šalinti	pažeistos kinivarpu
	12	Paprastoji eglė/Picea abies	1	25	7	0.14	3	šalinti	pažeistos kinivarpu
	13	Dygio eglė/ Picea pungens	1	29	12	0.40	2	šalinti	pažeistos kinivarpu
	14	Dygio eglė/ Picea pungens	1	29	12	0.15	2	šalinti	pažeistos kinivarpu

1 lentelė. Prašomų šalinti želdinių žiniaraštis

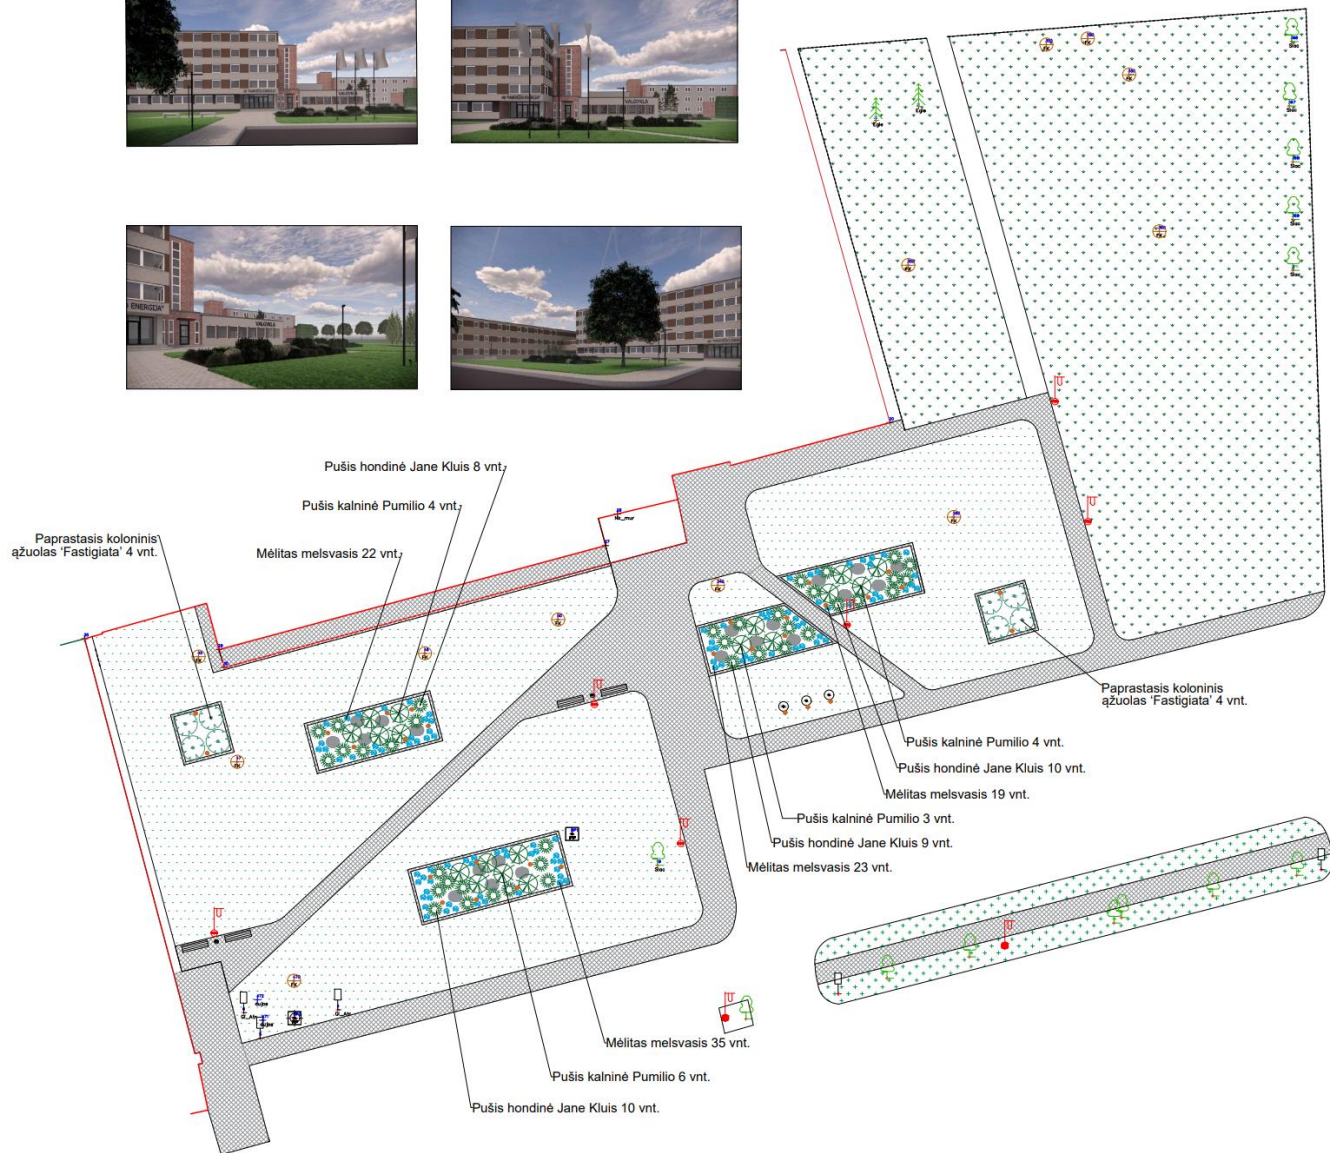

2 pav. apželdinimo projekto sprendiniai