

2023 m. kovo 30 d. 10.00 val. darbotvarkė:
Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus salėje (II a.)

Papildoma informacija: vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 10 dalimi, želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvadą dėl saugotinių želdinių pašalinimo būtinybės privaloma gauti, kai savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose arba ne savivaldybės valdomoje valstybinėje žemėje ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos 10 ar daugiau saugotinių želdinių, viešuosiuose atskiruosiuose želdynuose augančius saugotinius želdinius.

Darbotvarkės klausimai:

1. UAB „Panevėžio energija“ atstovas pateikė prašymą šalinti 14 vnt. medžių, kurie LR Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 priskiriami saugotiniams (1 lentelė). Prašyme įvardinta medžių šalinimo priežastis – „teritorijoje planuojami nauji želdiniai, nes augantys medžiai yra sergantys, pasvirę ir grėsmę keliantys žmonėms ir pastatams.“


Senamiesčio g. 113 žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, kuriame saugotiniams yra priskiriami 20 cm ir didesnio skersmens eglės, kaštonai (nutarimu patvirtinto priedo „Saugotinių medžių ir krūmų kriterijai“ 6 punktu.

ŠALINAMŲ ŽELDINIŲ ŽINIARAŠTIS

Želdyno(objekto) pavadinimas	Medžio Nr. plane	Mežio rūšis	Kieki s, vnt.	Amžius, m.	Aukštis, m	Diametras, cm	Medžių būklė	Reikalingos tvarkymo priemonės	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AB„PANEVŽIO ENERGIJA“ teritorija	1	Dygio eglė/ Picea pungens	1	~35	12	0.40	2	šalinti	Šaknys iškilusios paviršiuje, patenka į paviršinių tvarkymo vamzdinių (lietaus) apsaugos zoną (~2 m), sudaro šešėlių pastatui, nudžiuvusi 30%
	2	Dygio eglė/ Picea pungens	1	~35	12.5	0.45	2	šalinti	Šaknys iškilusios paviršiuje, patenka į paviršinių tvarkymo vamzdinių (lietaus) apsaugos zoną (~2 m), sudaro šešėlių pastatui, pasvirusi ir pasvirimas didėja, nudžiuvusi 30%
	3	Dygio eglė/ Picea pungens	1	~35	12	0.33	2	šalinti	Šaknys iškilusios paviršiuje, patenka į viešųjų ryšių apsaugos zoną (~2m), sudaro šešėlių pastatui, nudžiuvusi 30%
	4	Dygio eglė/ Picea pungens	1	~35	12	0.45	2	šalinti	Šaknys iškilusios paviršiuje, sudaro šešėlių pastatui, nudžiuvusi 40%
	5	Dygio eglė/ Picea pungens	1	~35	12.5	0.34	2	šalinti	Sudaro šešėlių pastatui, patenka į viešųjų ryšių apsaugos zoną (~1.5m), nudžiuvusi 30%
	6	Paprastasis kaštonas/Aesculus hippocastanum	1	~32	11	0.25		šalinti	Patenka į elektros tinklų apsaugos zoną (~1m) .
	7	Dygio eglė/ Picea pungens	1	~35	12.5	0.38	2	šalinti	Šaknys iškilusios paviršiuje, pasvirusi ir pasvirimas didėja, griuvimo rizika, nudžiuvusi 40%
	8	Dygio eglė/ Picea pungens	1	~35	12.5	0.36	2	šalinti	Šaknys iškilusios paviršiuje, pasvirusi ir pasvirimas didėja, griuvimo rizika, nudžiuvusi 40%

	9	Dygio eglė/ Picea pungens	1	~35	12	0.32	2	šalinti	Šaknys iškilusios paviršiuje, pasvirusi ir pasvirimas didėja, griuvimo rizika, nudžiuvusi 40%
	10	Dygio eglė/ Picea pungens	1	~35	12.5	0.35	2	šalinti	Šaknys iškilusios paviršiuje, pasvirusi, nudžiuvusi 40%
	11	Paprastoji eglė/Picea abies	1	~29	8	0.23	3	šalinti	Nudžiuvusi 70%, patenka į elektros tinklų apsaugos zoną (~1.5m)
	12	Paprastoji eglė/Picea abies	1	~25	7	0.14	3	šalinti	Nesaugotina, nudžiuvusi 70%
	13	Dygio eglė/ Picea pungens	1	~35	12	0.40	2	šalinti	Nudžiuvusi viršūnė, šaknys iškilusios paviršiuje
	14	Dygio eglė/ Picea pungens	1	~25	12	0.15	2	šalinti	Nesaugotina, patenka į paviršinių tvarkymo vamzdinių (lietaus) apsaugos zoną (~2 m)

1 lentelė. Patikslintas prašomų šalinti želdinių žiniaraštis

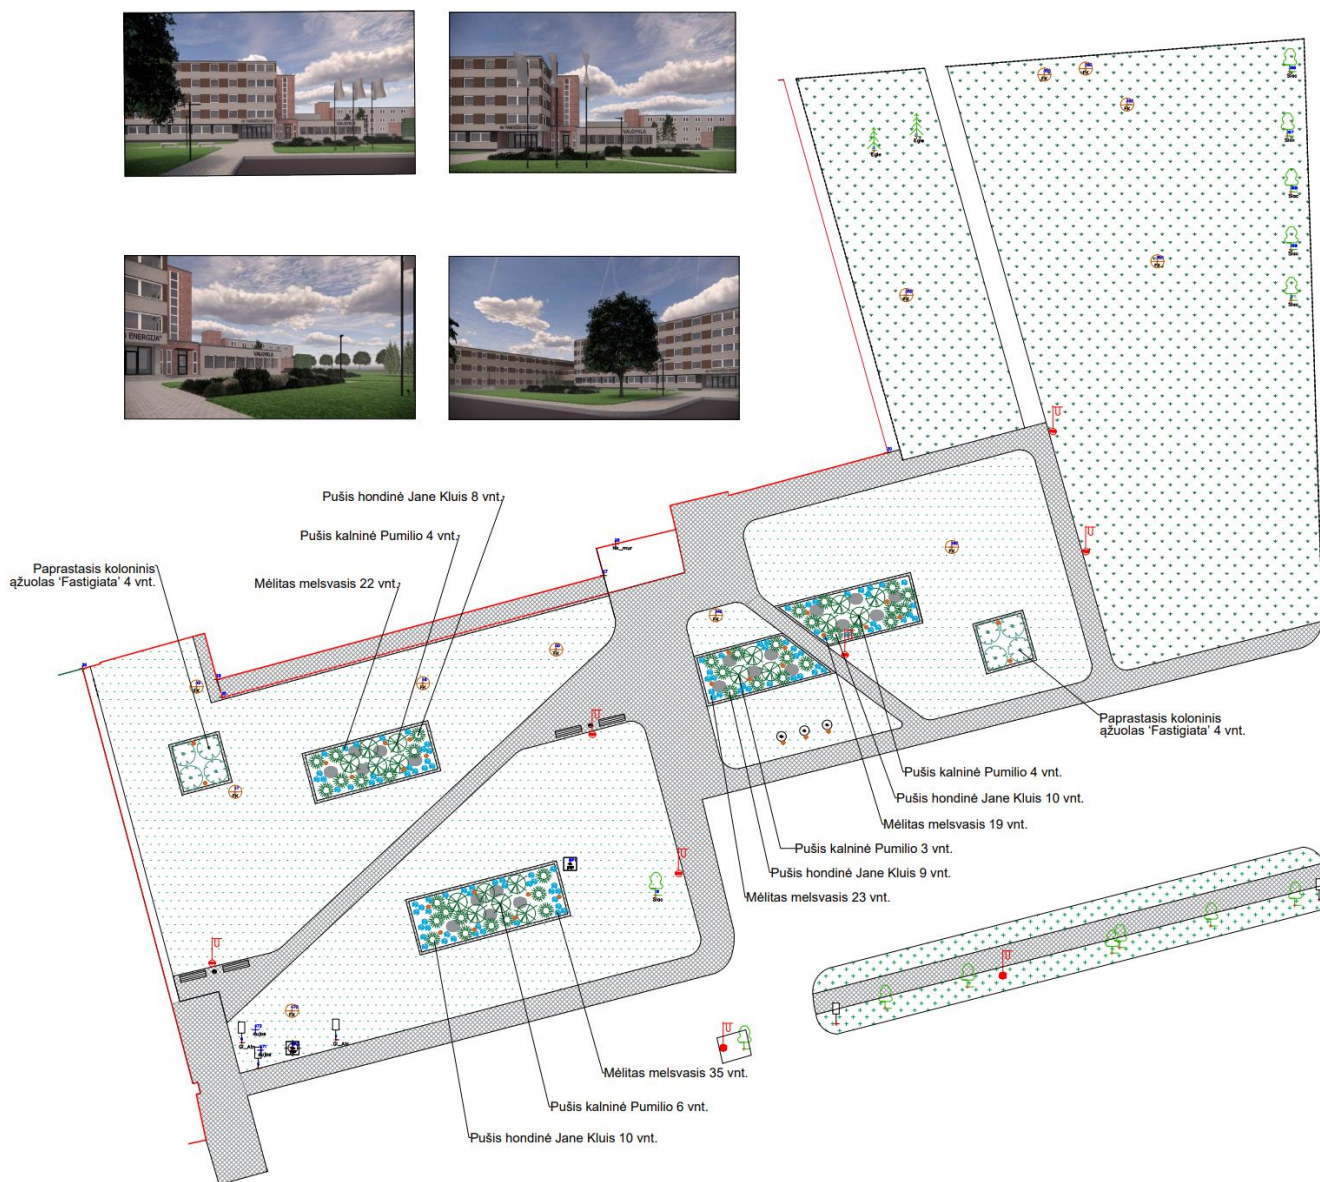

2 pav. apželdinimo projekto sprendiniai