

**PASTABOS:**

1. Kultūros paveldo departamentas Panevėžio teritorinis padalinys  
Tinklai projektuojami Panevėžio miesto istorinėje dalyje, u.k. 31872, žemės judinimo darbų vietose būtina atlikti tyrimus - archeologinius žvalgymus.

*Prisitaikyti 2 lapui*  
Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas  
**Arvydas Sata**  
2017-05-15

*2 lapai*  
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio skyriaus vyriausioji specialistė  
**Birutė Beresnevičienė**  
2017 m. 05 mėn. 15 d.

**SUDERINTA**  
Užaroji akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO GATVĖS“  
Direktorius pavaduotojas statybai  
**Rimantas Šaučiūvenas**  
2017 m. 05 mėn. 15 d.

*Slaptas - Vilniaus o. El. tinklų rekonstrukcijai*  
2017 m. 05 mėn. 15 d.

**Telia Lietuva, AB požeminių ryšių linijų vieta**  
**SUDERINTA**

Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina paimti raštišką sutikimą žemės kasimo darbams  
Respublikos 53, Panevėžys, tel. 8-610-40652  
Parašas.....2017 m. 05 mėn. 15 d.


**SUDERINTA**  
UAB „Panevėžio gatvės“  
direktorius pavaduotojas apšvietimui  
**Stasys Kurulis**  
2017 m. 05 13 d.

**Egidijus Jonuška**  
Telia Lietuva, AB  
Tinklo resursų administravimo komanda  
vyresnysis inžinierius

*SUDERINTA 10kV ir 0,4kV KL  
Klaipėdos g. Panevėžio m. (2 lapai)*

**SUDERINTA**  
AB „Panevėžio energija“  
Energijos skyriaus viršininkas  
(parašas) .....  
2017 m. 05 mėn. 15 d.

*Pastabos: 1. Sutvirtinti su šilumos tinklų vietoje sutvirtintais objektais. Darbus sutvirtinti su šilumos tinklų vietoje atlikti darbu būdu.*  
2. Prieš darbų pradžią išsikviesti atstovą. Gauti raštišką aktą-leidimą darbų atlikimui šilumos tinklų apsaugos zonoje.

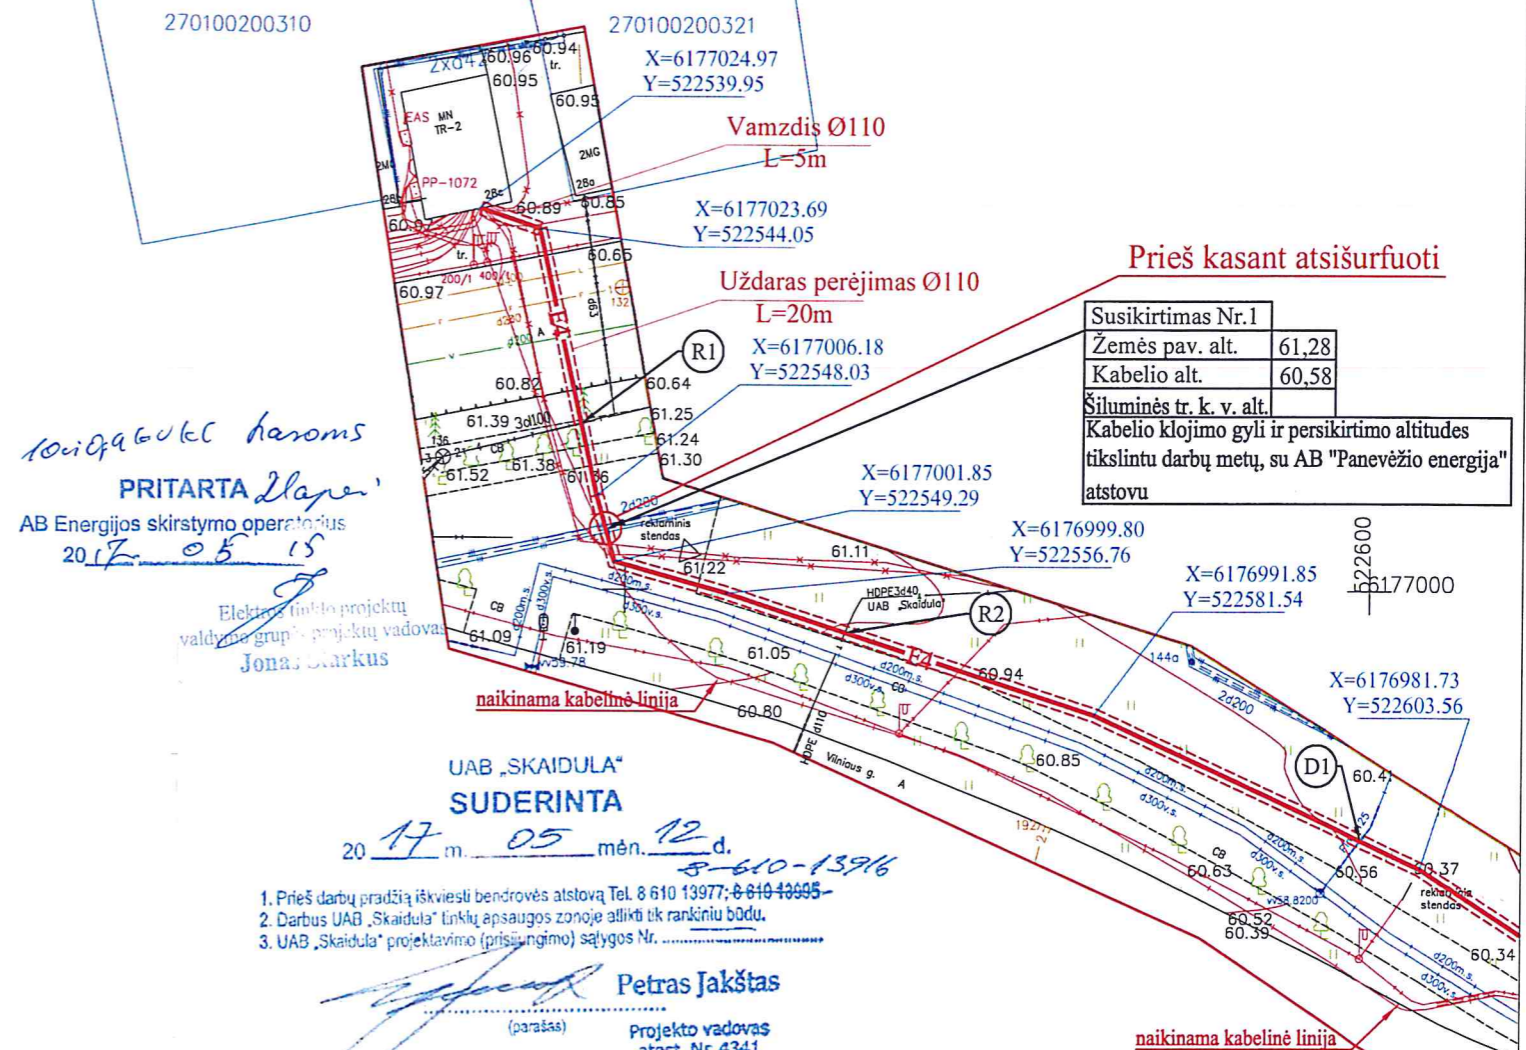



- Sutartiniai žymėjimai:
- E1 - proj. 0,4 kV kabelių linija
  - E4 - proj. 10kV kabelių linija
  - - - - - proj. kabelių apsauginiai vamzdžiai
  - ◆ - proj. kabeliai apskaitos skydai (KS)



COORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94  
AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07  
ERDVINIŲ TOPOGRAFINIŲ DUOMENŲ UŽSAKYMO NUMERIS TOPOGRAFINĖJE INFORMACINĖJE SISTEMOJE:

<b>LIMAP</b> UAB Im. k. 304225378, Saulėtekio al. 15, LT-10224 Vilnius El.past. info@limap.lt, www.limap.lt; Mob. 8-647-37535				Objektas: 0,4 kV KL ir PP iš TR-113 rekonstravimas Klaipėdos g. Panevėžio m. (proj. Nr. 3073)
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	pareigos	v. pavardė	parašas	data
1GKV-538	direktorius	A. Aponas		2017-03
1GKV-1060	geodezininkas	S. Sinkevičius		2017-03
1GKV-1277	geodezininkas	P. Bubinas		2017-03
UŽSAKOVAS: „Projektai ir Co“, UAB				Brėžinio žymuo: LIM-17-TOPO-066

<b>PROJEKTAI CO</b>				0,4kV KL ir PP iš TR-113 rekonstravimas Klaipėdos g. Panevėžio m Inv. Nr. E1E5600475	
37041	PDV	M. Balčėtis		Laida	0
	Inž.	M. Balčėtis		10kV KL, 0,4kV KL planas M1:500	
LT	AB Energijos skirstymo operatorius			3073-01-TP-E.BR-01	Lapas Lapų 1 2

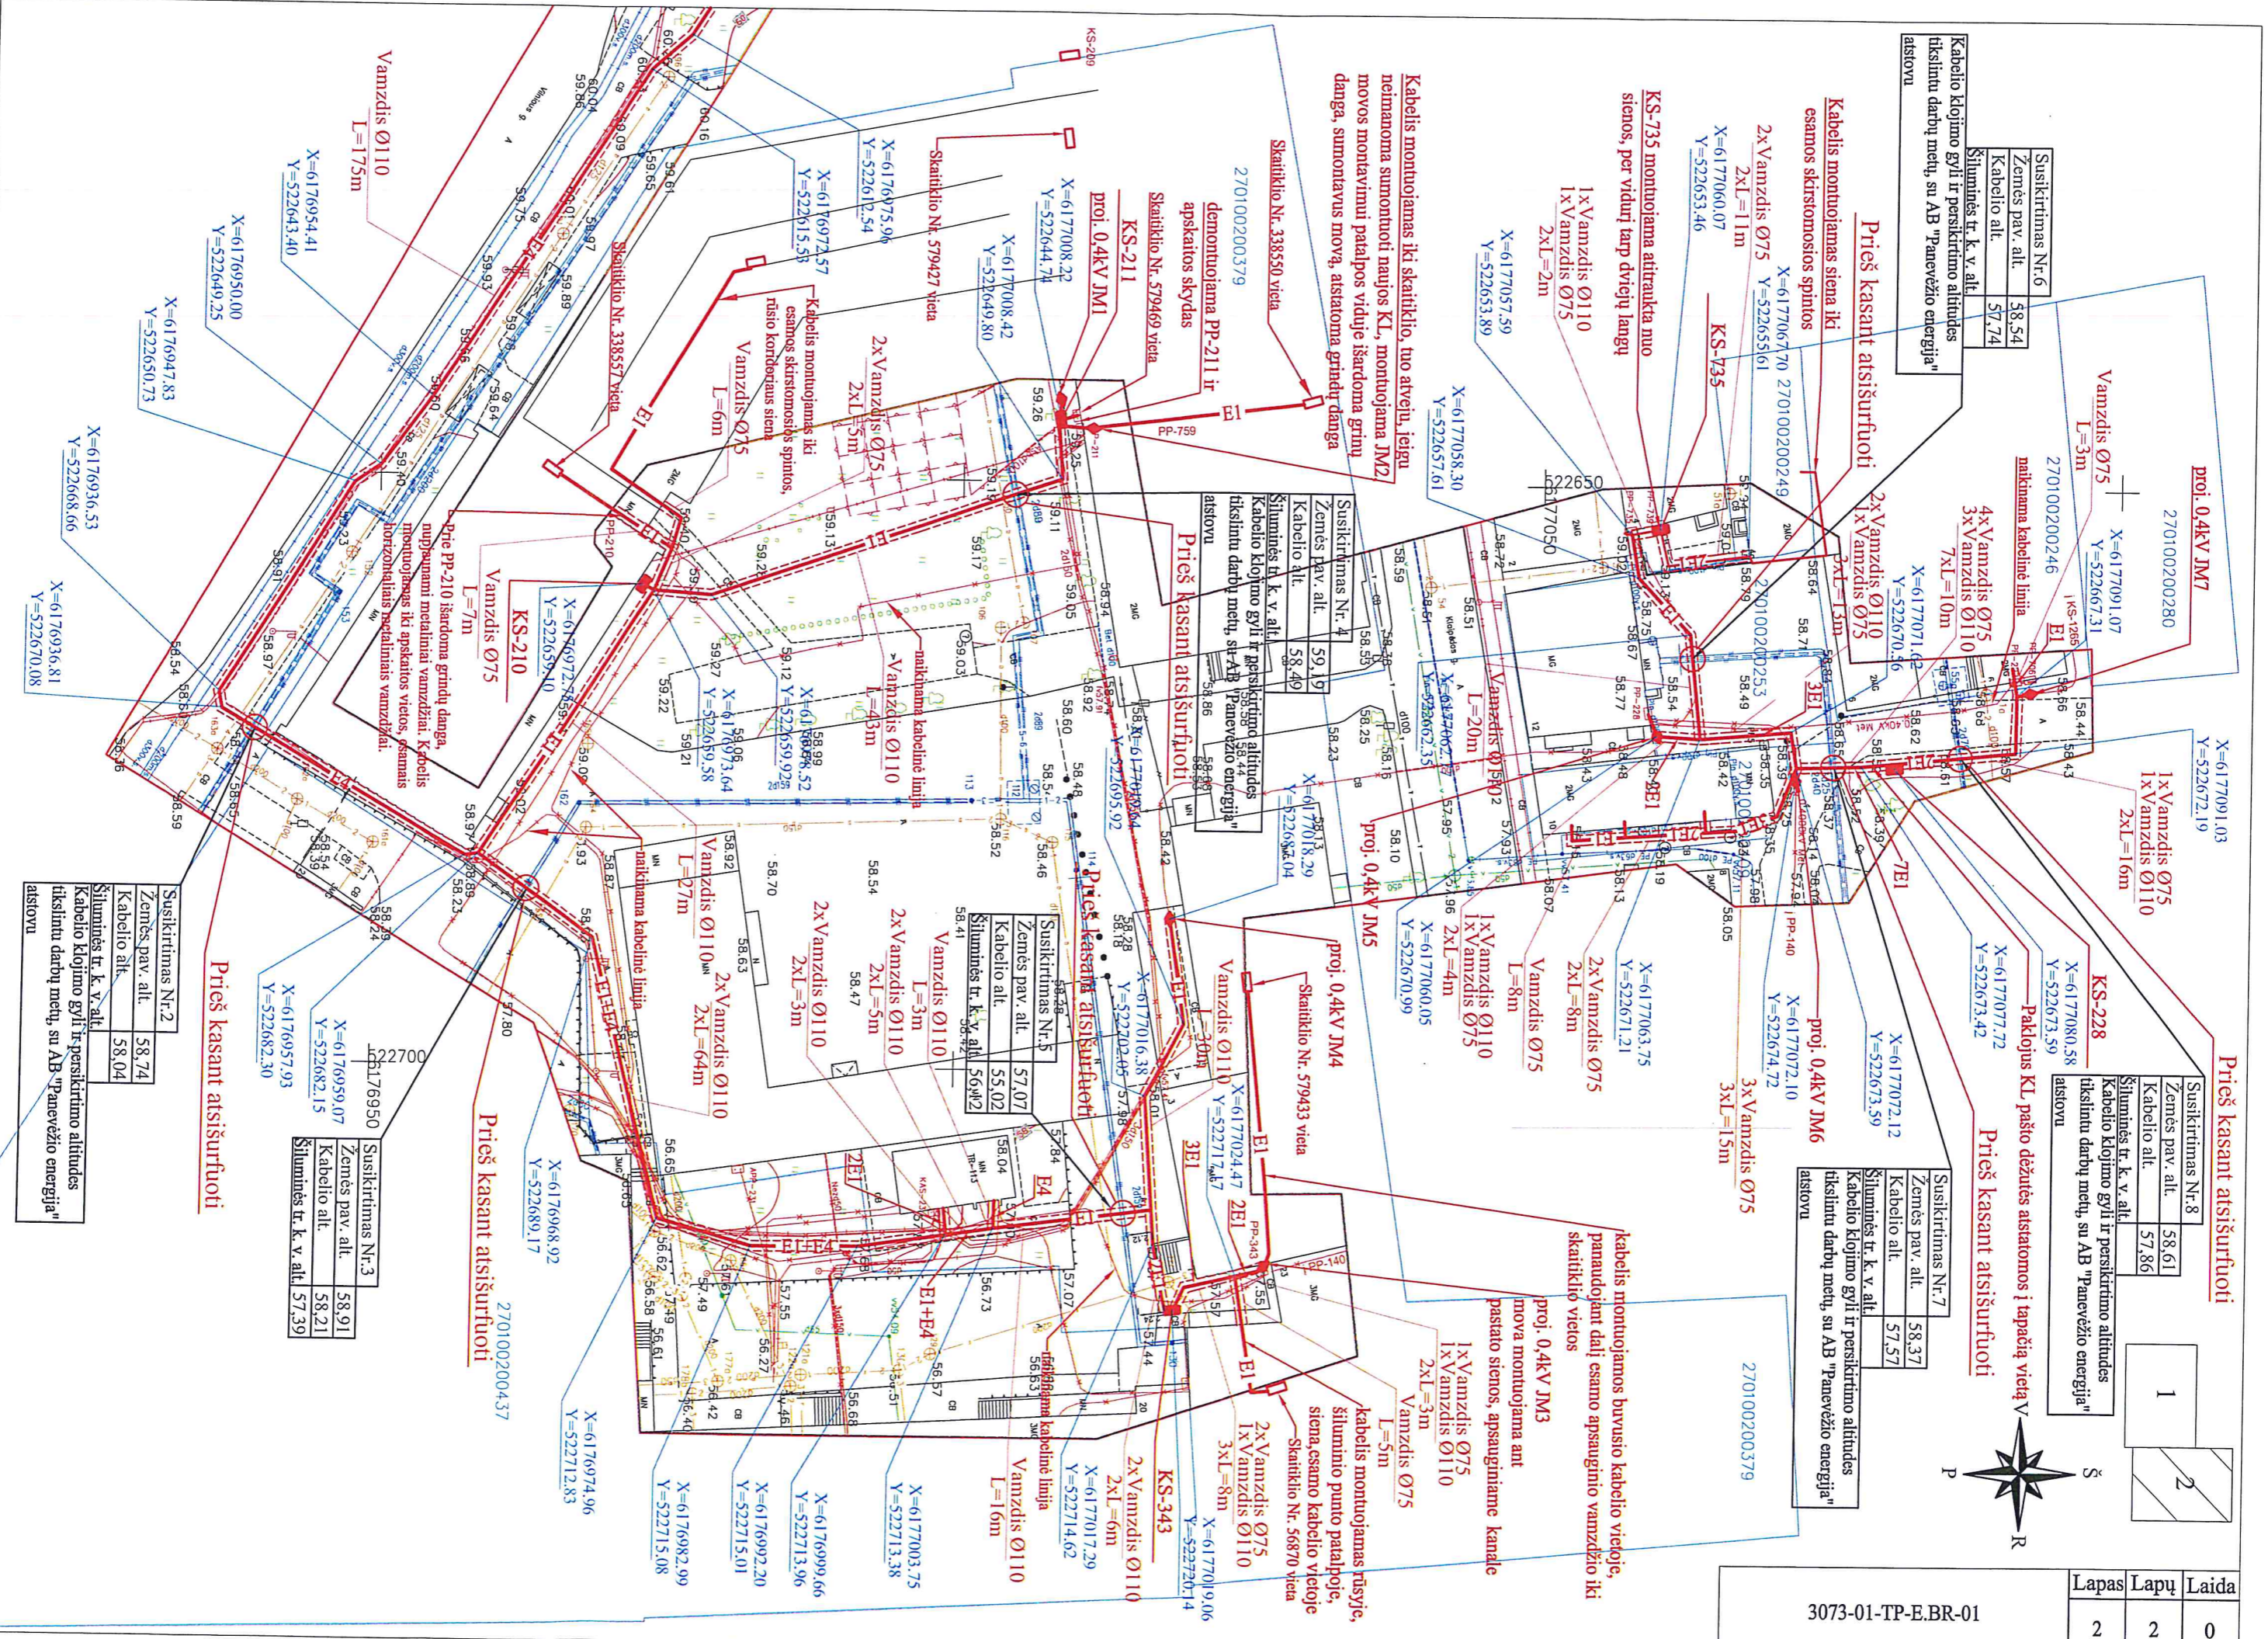

Susikirtimas Nr.6	58.54
Zemės pav. alt.	57.74
Kabelio alt.	57.74
Šiluminės tr. k. v. alt.	

Kabelio klojimo gyli ir persikirtimo altitudes tiksliu darbu metu, su AB "Panevėžio energija" atstovu

Susikirtimas Nr.2	58.74
Zemės pav. alt.	58.04
Kabelio alt.	58.04
Šiluminės tr. k. v. alt.	

Kabelio klojimo gyli ir persikirtimo altitudes tiksliu darbu metu, su AB "Panevėžio energija" atstovu

Susikirtimas Nr.3	58.91
Zemės pav. alt.	58.21
Kabelio alt.	58.21
Šiluminės tr. k. v. alt.	57.39

Kabelio klojimo gyli ir persikirtimo altitudes tiksliu darbu metu, su AB "Panevėžio energija" atstovu

Susikirtimas Nr.7	58.37
Zemės pav. alt.	57.57
Kabelio alt.	57.57
Šiluminės tr. k. v. alt.	

Kabelio klojimo gyli ir persikirtimo altitudes tiksliu darbu metu, su AB "Panevėžio energija" atstovu

Susikirtimas Nr.8	58.61
Zemės pav. alt.	57.86
Kabelio alt.	57.86
Šiluminės tr. k. v. alt.	

Kabelio klojimo gyli ir persikirtimo altitudes tiksliu darbu metu, su AB "Panevėžio energija" atstovu

Susikirtimas Nr.4	59.19
Zemės pav. alt.	58.49
Kabelio alt.	58.49
Šiluminės tr. k. v. alt.	

Kabelio klojimo gyli ir persikirtimo altitudes tiksliu darbu metu, su AB "Panevėžio energija" atstovu

Susikirtimas Nr.4	59.19
Zemės pav. alt.	58.49
Kabelio alt.	58.49
Šiluminės tr. k. v. alt.	

Kabelio klojimo gyli ir persikirtimo altitudes tiksliu darbu metu, su AB "Panevėžio energija" atstovu

Susikirtimas Nr.5	57.07
Zemės pav. alt.	55.02
Kabelio alt.	55.02
Šiluminės tr. k. v. alt.	56.92

Kabelio klojimo gyli ir persikirtimo altitudes tiksliu darbu metu, su AB "Panevėžio energija" atstovu

Susikirtimas Nr.5	57.07
Zemės pav. alt.	55.02
Kabelio alt.	55.02
Šiluminės tr. k. v. alt.	56.92

Kabelio klojimo gyli ir persikirtimo altitudes tiksliu darbu metu, su AB "Panevėžio energija" atstovu

Susikirtimas Nr.6	58.54
Zemės pav. alt.	57.74
Kabelio alt.	57.74
Šiluminės tr. k. v. alt.	

Kabelio klojimo gyli ir persikirtimo altitudes tiksliu darbu metu, su AB "Panevėžio energija" atstovu

Susikirtimas Nr.6	58.54
Zemės pav. alt.	57.74
Kabelio alt.	57.74
Šiluminės tr. k. v. alt.	

Kabelio klojimo gyli ir persikirtimo altitudes tiksliu darbu metu, su AB "Panevėžio energija" atstovu

Susikirtimas Nr.6	58.54
Zemės pav. alt.	57.74
Kabelio alt.	57.74
Šiluminės tr. k. v. alt.	

Kabelio klojimo gyli ir persikirtimo altitudes tiksliu darbu metu, su AB "Panevėžio energija" atstovu

Susikirtimas Nr.6	58.54
Zemės pav. alt.	57.74
Kabelio alt.	57.74
Šiluminės tr. k. v. alt.	

Kabelio klojimo gyli ir persikirtimo altitudes tiksliu darbu metu, su AB "Panevėžio energija" atstovu

Susikirtimas Nr.6	58.54
Zemės pav. alt.	57.74
Kabelio alt.	57.74
Šiluminės tr. k. v. alt.	

Kabelio klojimo gyli ir persikirtimo altitudes tiksliu darbu metu, su AB "Panevėžio energija" atstovu

Susikirtimas Nr.6	58.54
Zemės pav. alt.	57.74
Kabelio alt.	57.74
Šiluminės tr. k. v. alt.	

Kabelio klojimo gyli ir persikirtimo altitudes tiksliu darbu metu, su AB "Panevėžio energija" atstovu